


Цели: Исследование ат-вкл цепи напря. 25 кВ
 Исследование ат-из высоковольтных цепи напря. 25 кВ ат-зов
 ВЛ 800 и ЭП-7


Оборудование и инструменты: Электроизмерительный станок с компьютерным управлением, схема цепей ат-вкл и ат-из
 ат-зов ЭП-7
 Схема ат-из цепи ат-зов ВЛ 800

- Порядок выполнения:
1. Изучение высоковольтных цепей ат-зов ВЛ 800 и ЭП-7
 2. Изучение ат-из цепи, в высоковольтную цепь ат-зов ВЛ 800 и ЭП-7 с указанием ее назначения.
 Выполнение работы
 Схема ат-из цепи ат-зов ВЛ 800

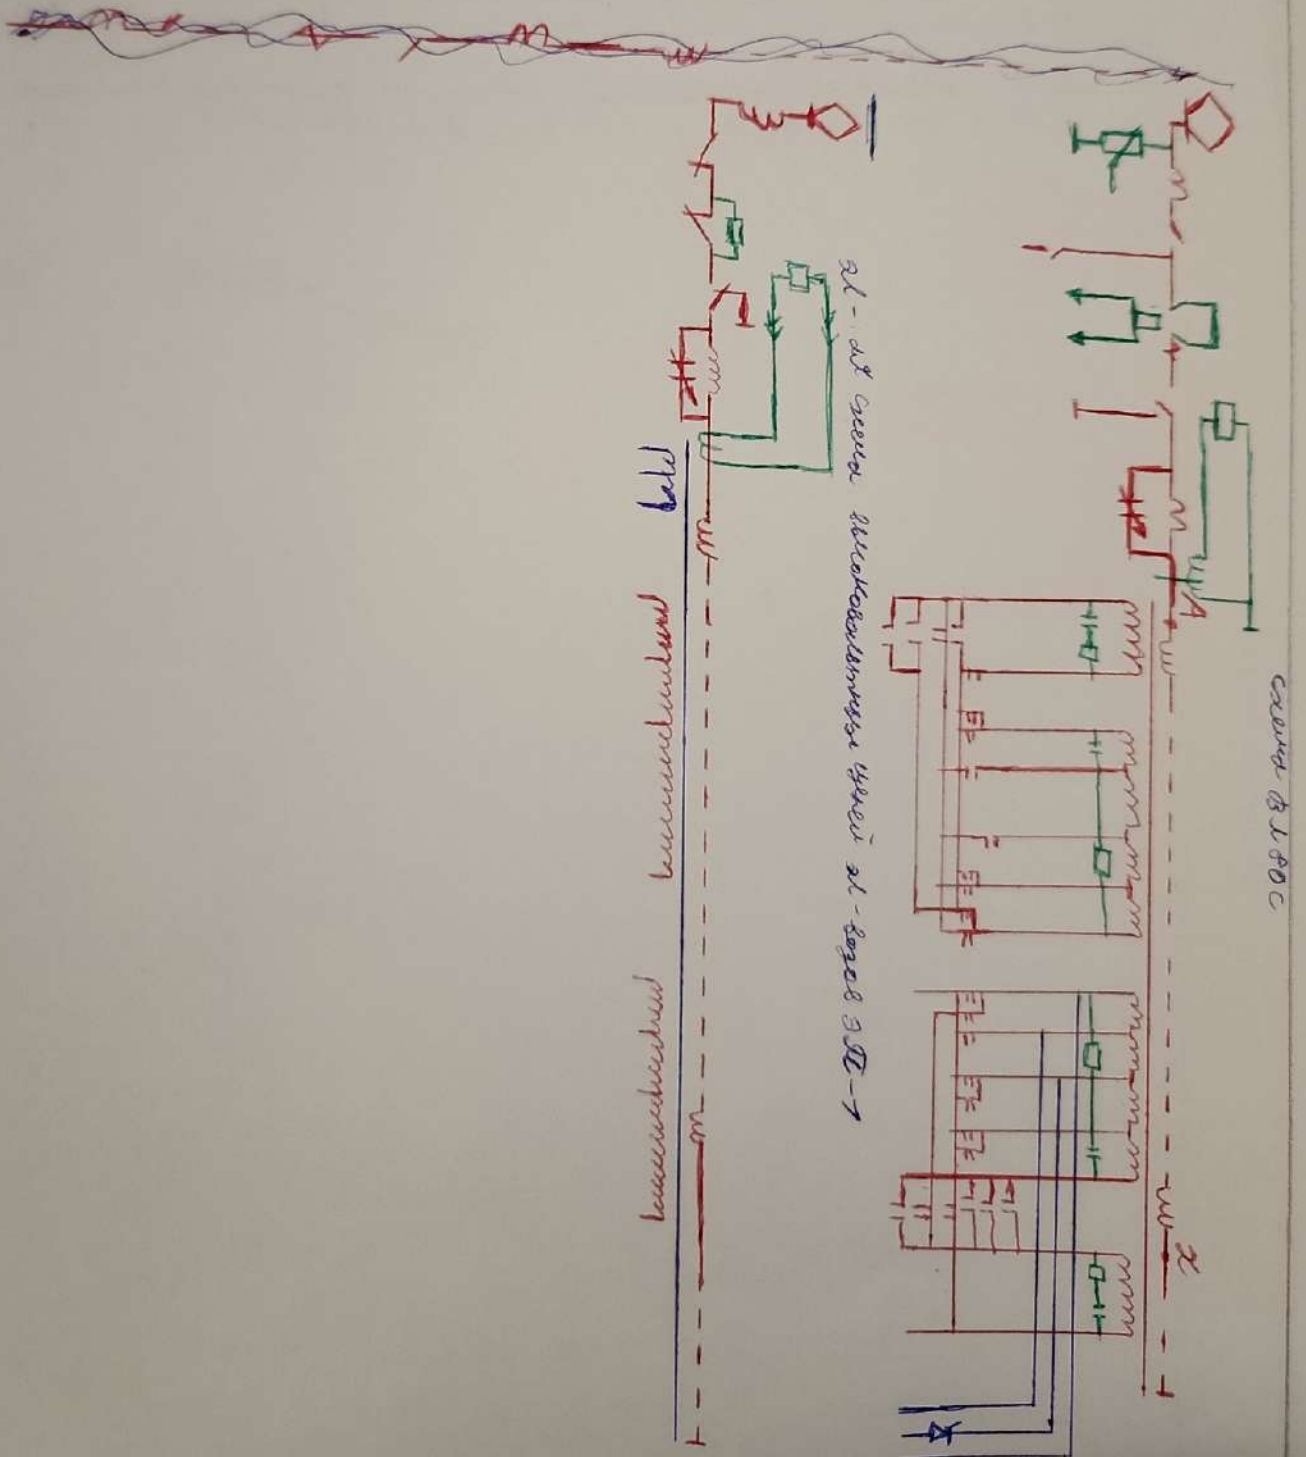

Изготовление заготовки № 17
 1. Проверка заготовки № 17
 2. Проверка заготовки № 17
 3. Проверка заготовки № 17

1. Проверка заготовки № 17
 2. Проверка заготовки № 17
 3. Проверка заготовки № 17

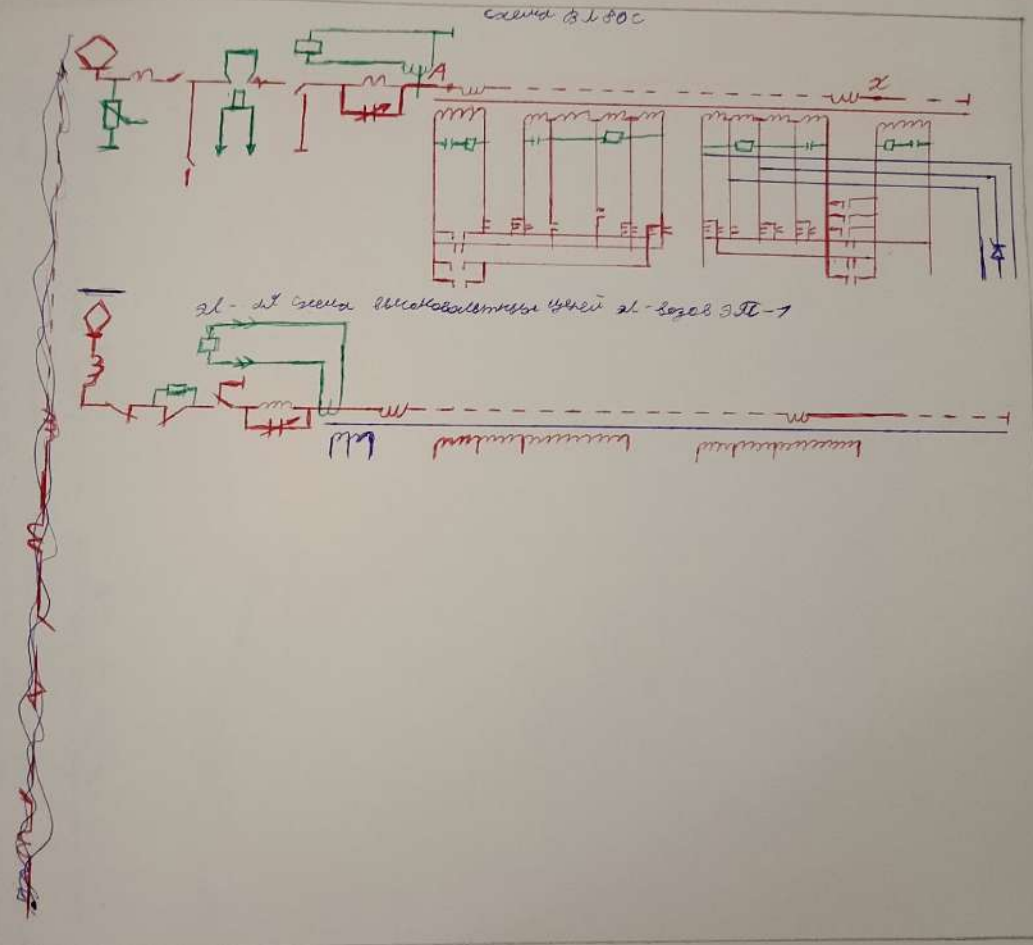

[illegible]

Контрольные работы:

1. Хол. зад-дв. канал и-возд. БП-7 мощностью $N^{\circ} 7$ и $N^{\circ} 2$ БП-7. Котл. "7" и "2" соединены.

2. Хол. зад-дв. канал и-возд. БП-7. Котл. "7" и "2" соединены.

3. Для загрузки плавучей системы измерения.
225 ± 25 А на Б 100С, 450 ± 22,5 А на 3П-7